

COLLEGE DE PLUM

BP 5262 98875 – Téléphone : 41.09.00 – Fax : 41.61.90

PROVINCE SUD	ARRIVÉE LE 31 JAN 2012						
Direction de l'environnement	N° 3485						
	Dir.	CM jur.	CM EDT	CM cyné.	SAF	SPPR	SCB SAPA
AFFECTE						✓	
COPIE							
OBSERVATIONS	1 M. B. → BEIARIE T. M. M.						

Plum, 26 janvier 2012

Le gestionnaire

à

Direction de l'Environnement
de la Province Sud

à l'attention de :


Nos références :

INT/219

Affaire suivie par :


BORDEREAU D'ENVOI

DESIGNATIONS	NBR DE PIECES	OBSERVATIONS
Bilan 24 h de la station d'épuration du Collège de Plum.	1 dossier	Transmis pour attribution. Bien cordialement.



EPUREAU SARL

20, rue Descartes – Z.I. Ducos
B.P. 3820 – 98846 Nouméa Cedex
Tél : 28.17.27 – Fax : 28.86.13

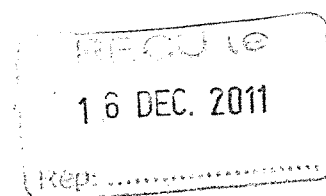

Nouméa, le 16 décembre 2011

COLLEGE DE PLUM
BP 5262
98875 PLUM

BORDEREAU DE TRANSMISSION N° 11/12-039

DESIGNATION	Nombre de pages	OBSERVATIONS
Rapport d'analyse 2011/12/R0073 Bilan 24h en sortie de station d'épuration Collège de Plum	1	POUR TRANSMISSION
TOTAL DES PAGES	2	Y compris cette page

Epureau Sarl.

Rapport d'analyse 2011/12/R0073



BC n°
Aff n° Bilan 24h en sortie
Devis n°

EPUREAU
Epureau
20, bis rue Descartes
382098846 Nouméa Cedex

Echantillon : 2011/11/E0162

Lieu du prélèvement: Collège de Plum

Référence Client : Sortie Step

Date de début d'analyse :

Nature de l'échantillon : Eau usée

Date de prélèvement : du 23 au 24/11/2011

Date de réception : 24/11/2011

Température à réception : Ambiante

Date de fin d'analyse :

Préleveur :

Analyse	Méthode	Résultat	Unité	Eaux usées normes françaises selon l'arrêté du 22 décembre 1994	Eaux usées normes calédoniennes selon la délibération n° 205-97/BAPS du 20 juin 1997	Limite de quantification
Paramètre indésirable						
Demande biologique en oxygène DBO5	NF EN 1899-1	8	mg/l	25	35	3
Demande chimique en oxygène DCO	ISO 15705:2002	26	mg/L	125	125	3
Matières en suspension MES	NF EN 872	4	mg/L	35	35	2
Paramètre physico chimique						
pH	NF T90-008	6.80	Unités pH	6-8,5		0,1

Remarques/Commentaires :

- (1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon.
- (2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- (3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
- (4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
- (5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- (6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

Nouméa le 07/12/2011

Responsable de laboratoire

EPUREAU SARL

Le spécialiste de l'eau

20 rue Descartes DUCOS - Zone industrielle
BP 3820 98846 Nouméa cedex
Tél. 28 17 27 - Fax 28 86 13

FACTURE

11/11, 493

Nouméa, le 29 novembre 2011

Affaire suivie par

Objet : Réalisation d'un bilan 24h sur la station
d'épuration sans débit du Collège de Plum.
• Prélèvement 24h d'un échantillon de sortie
dans un regard prévu à cet effet
• Mesure de débit dans un poste de relevage
• Rédaction d'un rapport

Adressé à :
COLLEGE DE PLUM
BP 5262 PLUM
98875 MONT DORE

N/Réf : Notre devis n°11/06, 237 du 14/06/2011
V/Réf : Bon de commande n°0102 - C615 du 21/06/2011

POSTE	DESCRIPTION	U	QTE	P.U.	MONTANT
1	Pose et dépose d'un préleveur en sortie et d'une sonde piézométrique dans un PR Réalisation d'un échantillon moyen 24h Analyses de la DCO, DBO5, MES, pH Analyses des données Rédaction d'un rapport, préconisations d'amélioration	ft	1,00	129 000 F	129 000 F
				TOTAL HT	129 000 F
				TSS 5%	6 450 F
				TOTAL TTC	135 450 F

Arrêté la présente facture à la somme de :
CENT TRENTE CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE FRANCS

Date de règlement : 29/12/2011

Valeur en votre aimable règlement sur notre compte:

BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE
Compte EPUREAU
n° 14889 00001 10876001000 83

Epureau Sarl,

EPUREAU S.A.R.L.
Capital de 4.000.00 Fcfp
Ridet 086811.001
BP 3820 - 98846 NOUMEA
Tél.: 28 17 27 - Fax: (687) 28 86 13