

**Rapport d'incident N° G-04-2019**  
**En date du 13/12/2019**


**Nature :**

Départ de feu à l'ISD de Gadjj.

**Actions :**

**Le 13/12/2019** vers 14h00 l'entreprise SODAF travaillant sur les travaux du casier E était en train de préparer des ferrailrages pour un passage sur caniveau au Nord Ouest du site

Localisation de la zone

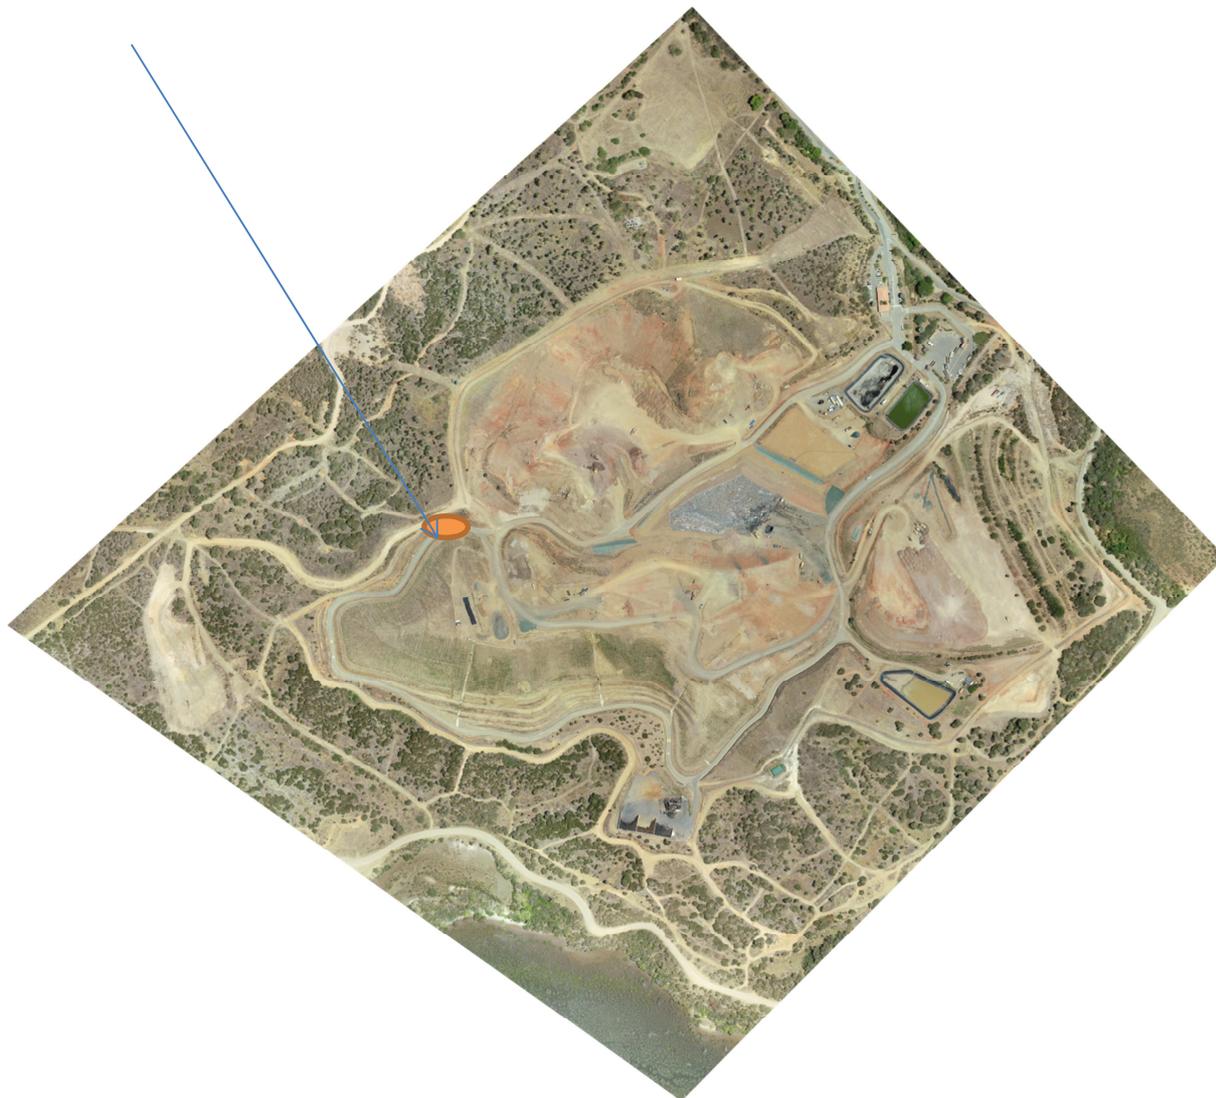

Lors des travaux, une disqueuse a été utilisée pour découper les ferrailles. Des points chauds se sont envolés en direction de la végétation et ont embrasés la zone.



La zone impactée est d'environ 200 m<sup>2</sup>.

Les salariés sur zone ont immédiatement éteint les flammes en tapant avec des pelles et ont prévenu la direction.

La zone a été arrosée à l'aide de la citerne afin d'éteindre totalement le départ de feu et éviter toute reprise.

La DENV et le SIGN ont été prévenus le jour même.

### **Causes et circonstances de l'incident**

Il a été rappelé au sous-traitant que toutes opérations par points chauds doit faire l'objet d'un permis de feu dans lequel un certains nombres de précautions sont imposées notamment la surveillance de la zone de travail et la mise à poste de moyens d'extinction.

### **Solutions envisagées pour éviter le renouvellement de l'incident**

Informations des parties intéressées.  
Rappel des consignes au sous-traitant.

### **Impact sur l'environnement**

Le feu a été éteint rapidement.

### **Suivi**

Surveillance de la zone par le sous-traitant durant 2h après puis par le gardien du site.