



# PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARL ICC

8 RUE DES SAUSSOTS  
25870 GENEUILLE  
FRANCE

Tel: 09.54.25.31.12

Fax: 09.59.25.31.12

Courriel: terraz.icc@orange.fr

Site web: icc-intranet.com

Date et heure du contrôle :

Mercredi 13 Juillet 2016

09:59:16

## Ce procès verbal concerne le contrôle de l'étanchéité: D'un réservoir ou compartiment de réservoir et de ses canalisations associées

Coordonnées du lieu d'exploitation	Opérateur et matériel utilisé
<b>TOTAL MARAIS</b> RT 1 - 5ème KM - BP 15348 98800 NOUMEA France Code implant : -	Opérateur P.MOREL Numéro de série SDT 170 170110086 Numéro de série switchbox 61130034

Conditions opératoires	Détails de l'enregistrement
Niveau de produit 0.77 m Niveau d'eau 0 cm Dépression utilisée 250 mBar Augmentation niveau d'eau après le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Chute de dépression pendant le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Temps d'enregistrement (en minute) 12,0 Valeur de base pour le capteur rouge -13,8 dBµV Valeur de base pour le capteur noir -13,7 dBµV

Descriptif stockage	
Nature Cuve mono compartiment Situation Enfouie Capacité 15000 Litres Repère sur schéma implantation R5	Type Acier à double paroi Cuve ou compartiment nettoyé(e) avant le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Produit stocké GO Résultat du test d'étanchéité La cuve ou le compartiment est étanche
Commentaires	Rapport PMO-2016-303

Rapport rédigé à: GENEUILLE

Le 16/07/2016

Nom du signataire : P. MOREL



**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE  
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES  
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARL ICC

8 RUE DES SAUSSOTS  
25870 GENEUILLE  
FRANCE

Tel: 09.54.25.31.12 Fax: 09.59.25.31.12

Courriel: terraz.icc@orange.fr

Site web: icc-intranet.com

Descriptif canalisations associées						
Nature	Matériau	Départ	Arrivée	Etanche	Commentaires	
Dépotage	PE HD	CUVE	DEPOTAGE	Oui	Tuyauterie simple enveloppe	
Event	PE HD	CUVE	EVENT	Oui	Tuyauterie simple enveloppe	
Aspiration primaire	PE HD	CUVE	POMPE	Oui	Tuyauterie double enveloppe	
Aspiration secondaire	PE HD	CUVE	POMPE	Oui	Tuyauterie double enveloppe	

Rapport rédigé à: GENEUILLE  
Le 16/07/2016  
Nom du signataire : P. MOREL



# PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARL ICC

8 RUE DES SAUSSOTS  
25870 GENEUILLE  
FRANCE


Tel: 09.54.25.31.12

Fax: 09.59.25.31.12


Courriel: terraz.icc@orange.fr

Site web: icc-intranet.com

Red sensor

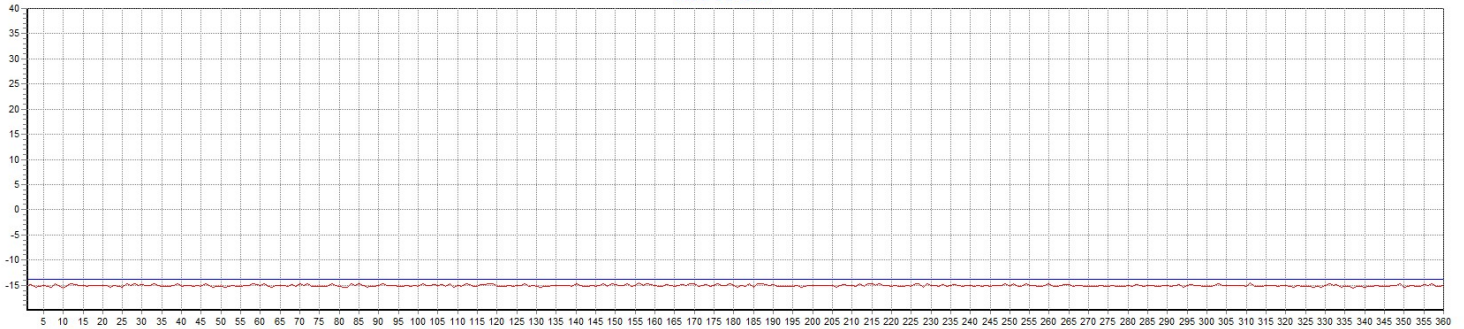

Black sensor

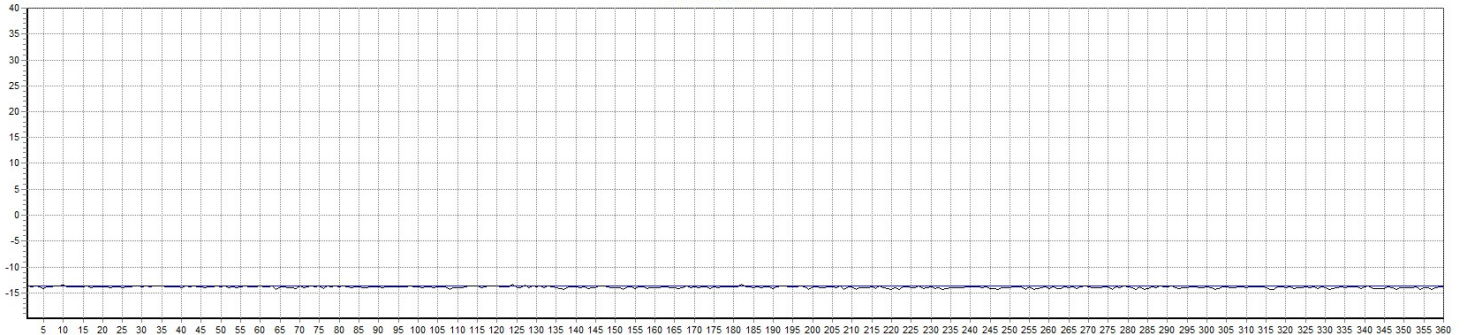

Rapport rédigé à: GENEUILLE  
Le 16/07/2016  
Nom du signataire : P. MOREL



# PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARL ICC

8 RUE DES SAUSSOTS  
25870 GENEUILLE  
FRANCE

Tel: 09.54.25.31.12

Fax: 09.59.25.31.12

Courriel: terraz.icc@orange.fr

Site web: icc-intranet.com

## Liste des mesures pour le capteur rouge en dB $\mu$ V

1) -15	51) -15,5	101) -14,8	151) -15,1	201) -15	251) -14,8
2) -14,9	52) -15,2	102) -15,1	152) -15,1	202) -15	252) -15,2
3) -15,4	53) -15	103) -15,1	153) -14,8	203) -15	253) -15,3
4) -15,3	54) -15,2	104) -14,9	154) -15,2	204) -15,1	254) -14,7
5) -15,1	55) -15,2	105) -15,1	155) -15,1	205) -15,1	255) -15,1
6) -15,2	56) -15,1	106) -14,9	156) -14,6	206) -15,4	256) -15,1
7) -15,4	57) -15	107) -15,2	157) -15,1	207) -15	257) -15,2
8) -14,8	58) -14,8	108) -14,8	158) -14,8	208) -14,9	258) -15,2
9) -15,2	59) -14,9	109) -15,4	159) -14,9	209) -15	259) -15,1
10) -15,6	60) -15,1	110) -15	160) -15,1	210) -15	260) -14,8
11) -15	61) -14,8	111) -15,2	161) -15,3	211) -15,3	261) -15,2
12) -14,7	62) -15,2	112) -14,7	162) -15,2	212) -14,7	262) -15,2
13) -14,9	63) -15,5	113) -14,9	163) -14,9	213) -15,2	263) -15,1
14) -15,1	64) -15,1	114) -15,2	164) -15	214) -14,7	264) -14,9
15) -15	65) -15	115) -15,2	165) -15,2	215) -14,7	265) -14,9
16) -15,2	66) -15,1	116) -14,9	166) -15,1	216) -15,1	266) -15,3
17) -15	67) -15,3	117) -14,9	167) -14,9	217) -14,7	267) -15
18) -15,1	68) -14,9	118) -14,8	168) -15,1	218) -15	268) -15
19) -15,1	69) -15,3	119) -14,8	169) -14,7	219) -15	269) -15,2
20) -15,1	70) -14,7	120) -15,2	170) -14,8	220) -15,2	270) -15,2
21) -15	71) -15	121) -15,3	171) -15,2	221) -15	271) -15,3
22) -15,5	72) -14,7	122) -15,2	172) -15	222) -15,3	272) -15,3
23) -15	73) -15,2	123) -15	173) -14,9	223) -15,2	273) -15,1
24) -15,3	74) -15,2	124) -15,2	174) -15,2	224) -15	274) -15,2
25) -15,4	75) -15,2	125) -15	175) -15	225) -15,2	275) -15,2
26) -14,8	76) -15,2	126) -15,1	176) -14,7	226) -14,7	276) -15,1
27) -15	77) -15,2	127) -14,7	177) -15,1	227) -14,8	277) -15,2
28) -14,8	78) -14,7	128) -15,2	178) -15,1	228) -15,4	278) -15,2
29) -15	79) -15	129) -15	179) -14,8	229) -14,7	279) -15,2
30) -14,9	80) -15,2	130) -15,2	180) -15	230) -15	280) -15
31) -15,1	81) -15,4	131) -15,4	181) -15,4	231) -15,1	281) -15,3
32) -15	82) -15,5	132) -15,2	182) -15	232) -15,2	282) -14,9
33) -14,8	83) -14,8	133) -15,2	183) -15,2	233) -14,9	283) -15,1
34) -15	84) -15,1	134) -15	184) -14,8	234) -15,2	284) -15,2
35) -15,3	85) -14,7	135) -15,1	185) -15,4	235) -15,1	285) -15,1
36) -15,2	86) -15	136) -15,1	186) -14,8	236) -14,9	286) -15
37) -15,3	87) -15,4	137) -15,1	187) -14,7	237) -15,1	287) -15,3
38) -15	88) -15,2	138) -15,1	188) -14,9	238) -15,2	288) -15,2
39) -14,8	89) -15,2	139) -15,2	189) -15	239) -15,1	289) -15,1
40) -15,2	90) -15	140) -14,8	190) -14,9	240) -15	290) -15,1
41) -15,1	91) -14,7	141) -15	191) -15,2	241) -15,2	291) -15,2
42) -15	92) -15	142) -15,2	192) -15,2	242) -15,1	292) -15,1
43) -15,2	93) -15,1	143) -15,2	193) -15,3	243) -15,2	293) -14,9
44) -15	94) -15	144) -15,1	194) -15,2	244) -15,1	294) -15,4
45) -15,3	95) -15,2	145) -15,2	195) -15,2	245) -15,2	295) -15
46) -14,7	96) -15,2	146) -15,1	196) -15	246) -15,1	296) -14,9
47) -15,1	97) -15,1	147) -14,8	197) -15,4	247) -15,1	297) -15,1
48) -15,4	98) -15,2	148) -15,3	198) -15,3	248) -15	298) -15,1
49) -15,2	99) -15,1	149) -14,7	199) -15	249) -14,7	299) -15,2
50) -15,2	100) -15,3	150) -14,9	200) -15	250) -15,2	300) -15,2

Rapport rédigé à:

GENEUILLE

Le

16/07/2016

Nom du signataire :

P. MOREL

Référence : MARAISR5GO

4/7



# PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARL ICC

8 RUE DES SAUSSOTS  
25870 GENEUILLE  
FRANCE

Tel: 09.54.25.31.12

Fax: 09.59.25.31.12

Courriel: terraz.icc@orange.fr

Site web: icc-intranet.com

301) -15,2	351) -15,2
302) -15	352) -15,1
303) -14,8	353) -15,2
304) -15	354) -15,2
305) -15	355) -14,9
306) -15	356) -15,1
307) -15	357) -14,8
308) -15	358) -15,3
309) -15,1	359) -15,2
310) -15,2	360) -15
311) -14,6	
312) -15,2	
313) -15,3	
314) -15,2	
315) -15,1	
316) -15,1	
317) -15,1	
318) -15,2	
319) -15	
320) -15,1	
321) -15,2	
322) -15,4	
323) -15	
324) -15,3	
325) -15,3	
326) -15,2	
327) -15,5	
328) -15,2	
329) -15,4	
330) -15,1	
331) -14,8	
332) -15	
333) -14,9	
334) -15,4	
335) -15,2	
336) -15,2	
337) -15,6	
338) -15,3	
339) -15,2	
340) -15,4	
341) -15,3	
342) -15,2	
343) -15,1	
344) -15,2	
345) -15,2	
346) -15,2	
347) -15,1	
348) -15,1	
349) -14,8	
350) -15,5	

Rapport rédigé à: GENEUILLE

Le 16/07/2016

Nom du signataire : P. MOREL

Référence : MARAISR5GO



# PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARL ICC

8 RUE DES SAUSSOTS  
25870 GENEUILLE  
FRANCE

Tel: 09.54.25.31.12

Fax: 09.59.25.31.12

Courriel: terraz.icc@orange.fr

Site web: icc-intranet.com

## Liste des mesures pour le capteur noir en dB $\mu$ V

1) -13,7	51) -13,7	101) -14	151) -14,1	201) -13,8	251) -13,8
2) -13,8	52) -14	102) -13,8	152) -14,3	202) -14,1	252) -13,9
3) -13,6	53) -13,8	103) -13,9	153) -13,9	203) -14	253) -13,9
4) -13,8	54) -14	104) -14	154) -13,8	204) -13,8	254) -14,3
5) -14,2	55) -13,9	105) -13,9	155) -14,2	205) -13,9	255) -13,9
6) -13,8	56) -13,7	106) -13,9	156) -13,9	206) -14	256) -14,3
7) -13,9	57) -13,8	107) -13,8	157) -13,8	207) -13,6	257) -14,2
8) -13,6	58) -13,8	108) -14,4	158) -14,2	208) -14,3	258) -14
9) -13,6	59) -13,9	109) -14,1	159) -14	209) -13,8	259) -13,8
10) -13,5	60) -13,7	110) -14,1	160) -14	210) -13,8	260) -14,2
11) -13,8	61) -13,9	111) -14,1	161) -14	211) -14,3	261) -13,8
12) -13,9	62) -13,9	112) -13,9	162) -13,9	212) -14	262) -14,2
13) -13,8	63) -13,7	113) -13,6	163) -13,8	213) -14	263) -14,2
14) -13,8	64) -14,3	114) -13,6	164) -14	214) -14	264) -13,8
15) -13,9	65) -13,8	115) -13,7	165) -14,1	215) -13,9	265) -14,1
16) -13,7	66) -13,9	116) -14,1	166) -14,2	216) -14,2	266) -13,8
17) -14,1	67) -14	117) -13,8	167) -14	217) -13,7	267) -14,2
18) -13,8	68) -14,1	118) -13,7	168) -13,6	218) -14	268) -13,8
19) -13,9	69) -14,2	119) -13,7	169) -14,1	219) -14,2	269) -13,7
20) -13,9	70) -13,7	120) -13,7	170) -13,8	220) -14,3	270) -13,8
21) -13,8	71) -14	121) -13,9	171) -14,1	221) -14	271) -14,1
22) -14	72) -13,8	122) -13,8	172) -13,8	222) -14,3	272) -14
23) -13,8	73) -13,6	123) -13,8	173) -13,8	223) -13,8	273) -14
24) -13,9	74) -13,8	124) -13,4	174) -14,2	224) -13,9	274) -13,9
25) -14	75) -13,7	125) -14	175) -13,8	225) -14,1	275) -13,9
26) -13,8	76) -14,2	126) -14,1	176) -14	226) -14	276) -14,3
27) -13,8	77) -13,6	127) -13,5	177) -13,8	227) -13,7	277) -13,8
28) -13,6	78) -13,8	128) -14	178) -13,8	228) -14,2	278) -14,1
29) -13,7	79) -13,6	129) -13,7	179) -13,8	229) -14	279) -13,7
30) -13,8	80) -13,8	130) -13,8	180) -13,9	230) -13,8	280) -13,8
31) -13,7	81) -13,6	131) -13,7	181) -13,8	231) -14,2	281) -14
32) -13,8	82) -13,8	132) -14	182) -13,4	232) -14	282) -14,3
33) -13,6	83) -14,1	133) -13,7	183) -13,8	233) -14,3	283) -13,9
34) -13,6	84) -13,9	134) -13,8	184) -13,8	234) -14,2	284) -14,3
35) -13,7	85) -13,8	135) -14	185) -14	235) -14	285) -14,2
36) -13,8	86) -14	136) -14,2	186) -13,8	236) -14	286) -13,9
37) -13,8	87) -14,1	137) -14,3	187) -14	237) -14	287) -14
38) -13,9	88) -13,8	138) -13,8	188) -13,9	238) -14,1	288) -13,6
39) -13,8	89) -13,8	139) -13,9	189) -13,9	239) -13,8	289) -13,9
40) -14	90) -13,8	140) -13,9	190) -14,2	240) -13,8	290) -13,8
41) -13,7	91) -14	141) -14	191) -13,8	241) -13,9	291) -13,6
42) -13,9	92) -13,8	142) -13,9	192) -13,7	242) -13,8	292) -14
43) -13,7	93) -13,9	143) -14,2	193) -13,7	243) -14,1	293) -14,2
44) -13,9	94) -13,8	144) -14,1	194) -13,9	244) -13,9	294) -14
45) -13,8	95) -13,8	145) -14	195) -13,9	245) -14,2	295) -14
46) -14	96) -13,9	146) -13,7	196) -13,9	246) -14,2	296) -13,9
47) -13,8	97) -13,9	147) -13,7	197) -13,6	247) -14,3	297) -13,9
48) -13,8	98) -13,6	148) -13,8	198) -13,8	248) -14	298) -14
49) -13,7	99) -13,9	149) -14,1	199) -14,3	249) -14,1	299) -14
50) -13,8	100) -13,9	150) -14	200) -13,8	250) -14	300) -13,9

Rapport rédigé à:

GENEUILLE

Le

16/07/2016

Nom du signataire :

P. MOREL

Référence : MARAISR5GO



# PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARL ICC

8 RUE DES SAUSSOTS  
25870 GENEUILLE  
FRANCE

Tel: 09.54.25.31.12

Fax: 09.59.25.31.12

Courriel: terraz.icc@orange.fr

Site web: icc-intranet.com

301) -14	351) -14,1
302) -14,3	352) -14
303) -14,2	353) -13,9
304) -13,8	354) -14,3
305) -13,8	355) -14,1
306) -14	356) -14
307) -14	357) -14,3
308) -13,9	358) -14,1
309) -13,8	359) -13,9
310) -14	360) -13,9
311) -13,9	
312) -13,9	
313) -13,8	
314) -13,8	
315) -14,1	
316) -14,3	
317) -14,3	
318) -13,9	
319) -13,9	
320) -14,1	
321) -13,8	
322) -14,2	
323) -14	
324) -14	
325) -13,9	
326) -14	
327) -13,8	
328) -14,2	
329) -13,8	
330) -14,1	
331) -14,3	
332) -14,2	
333) -14	
334) -13,9	
335) -14	
336) -13,8	
337) -13,9	
338) -13,9	
339) -14,2	
340) -13,9	
341) -13,6	
342) -14,2	
343) -14,2	
344) -14,2	
345) -14,2	
346) -13,9	
347) -14	
348) -14,3	
349) -14	
350) -14	

Rapport rédigé à: GENEUILLE

Le 16/07/2016

Nom du signataire : P. MOREL

Référence : MARAISR5GO